




# Схема подключения отдельных компонентов роботизированной мойки на базе контроллеров snail

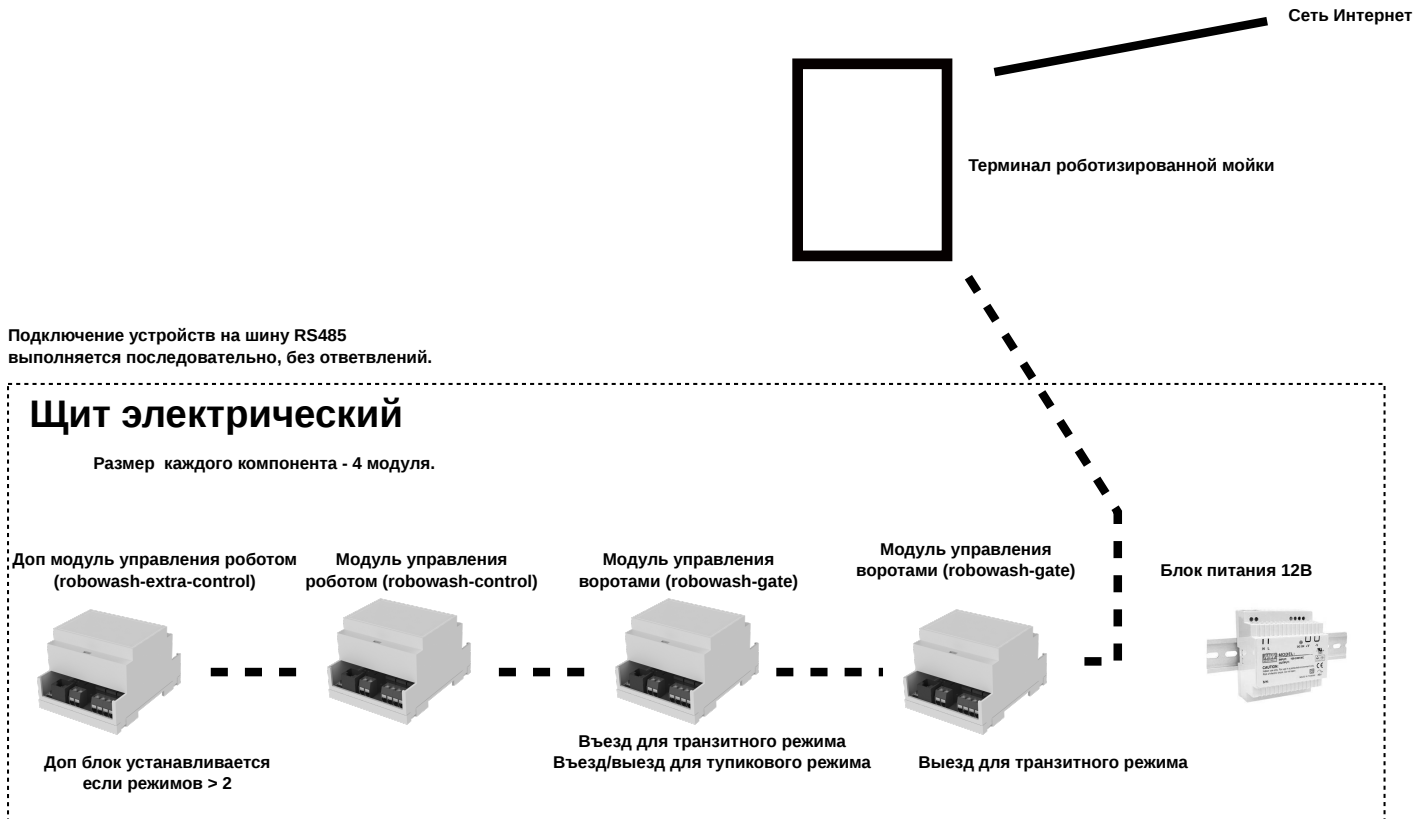


Модуль управления доп каналами робота (robowash-extra-control)

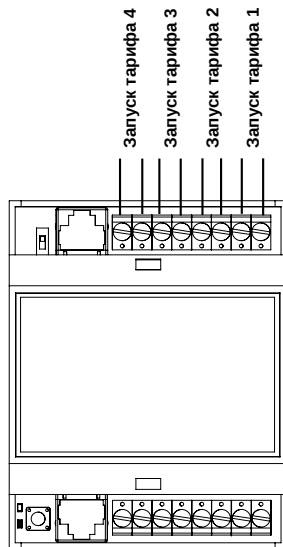

Модуль управления роботом (robowash-control)

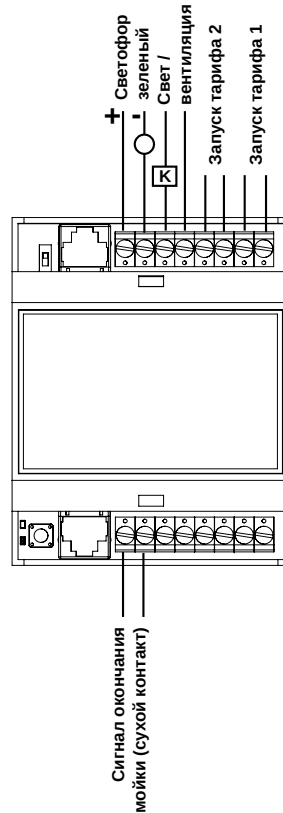

Модуль управления въездными/выездными воротами (robowash-gate)

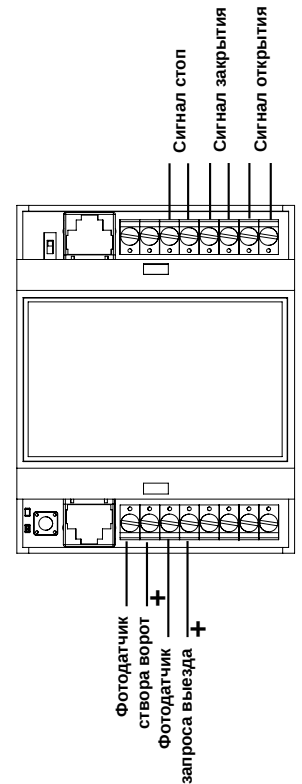


**[K]** Реле/контактор

Сеть Ethernet - витая пара

Сеть RS485 с питанием - витая пара

Сигнальные/силовые провода

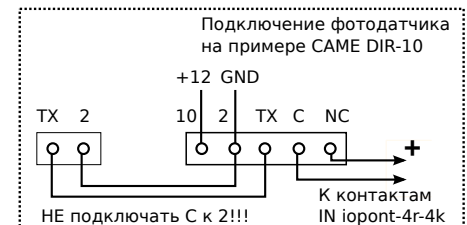

Модули управления въездными/выездными воротами коммутируются одинаково  
Фотодатчик запроса въезда подключается только к iopont въездным ворот